


للاختبار المطلوب لخراطيم طفايات الحريق ذات صمام الغلق و لصمامات الامان على طفايات الحرائق
جهاز متطور ومريح و سهل الاستعمال ذو اسطوانة مصنوعة من زجاج البليكس (الذي لا تتطاير شظاياه اذا تكسر) لمراقبة عملية الاختبار
مع مقياس للضغط (مانومتر) ، صمام امان وخرطوم ربط يحتوي 12 وصلة ربط مختلفة مصنوعة لتناسب نهايات الربط المختلفة
ضغط الاختبار الاقصى **30 بار**

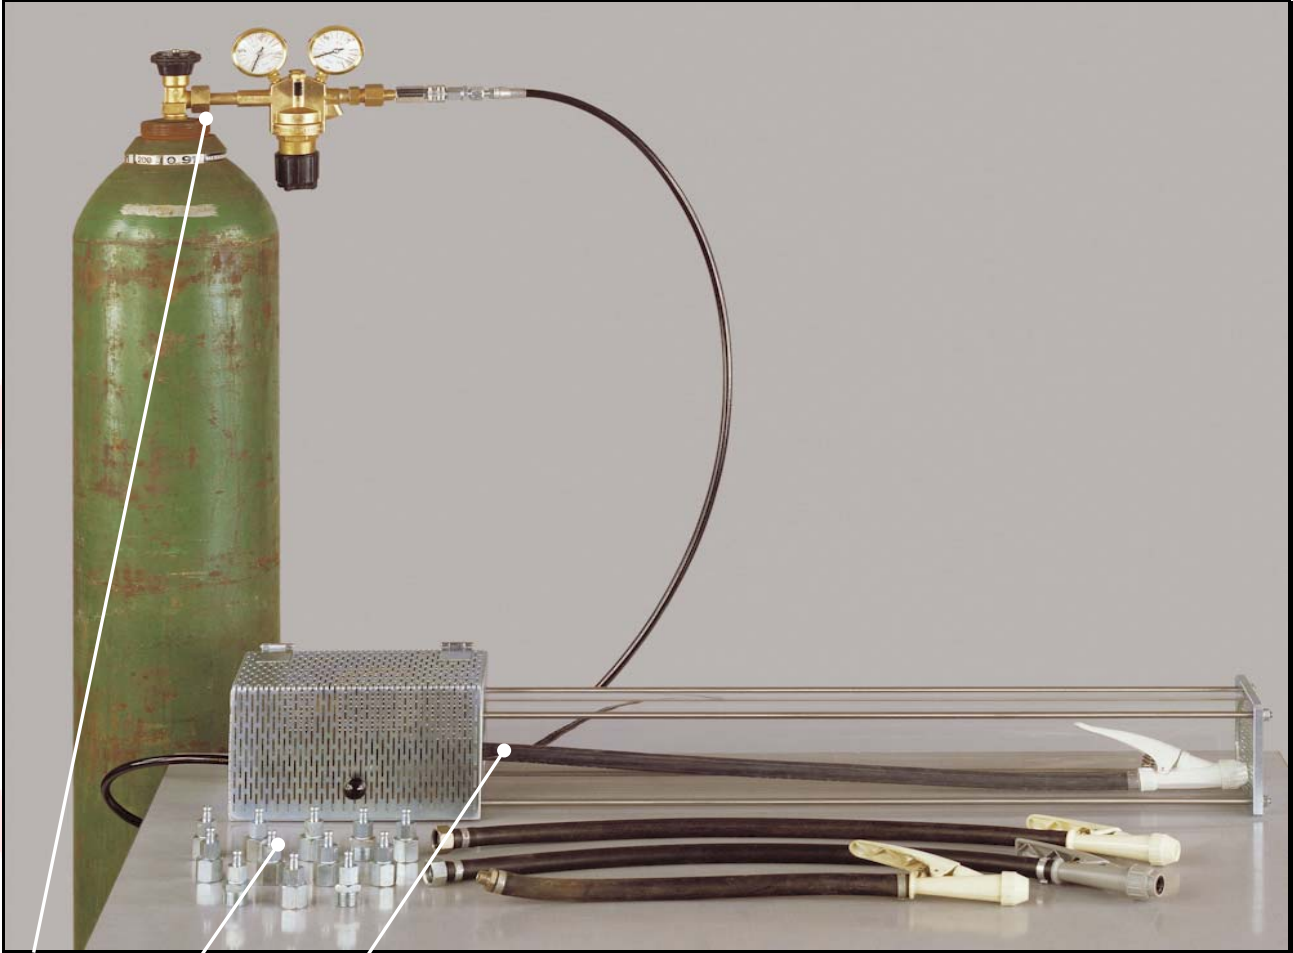

اسطوانة من زجاج البليكس
لمراقبة عملية الاختبار

وصلات ربط باسنان خارجية
بمحور داخلي M 22x1,5 / بمحور داخلي "R 1/2 / واقية مسطحة M 22x1,5

وصلات ربط باسنان داخلية
R 1/4" / R 3/8" / M 22x1,5 / M 18x1,5 / M 16x1,5 /
M 14x2 / M14 x 1,5 / M 12x1,5 / M 12x1 /
اختبار احكام صمامات الامان ذات الاسنان M 16x1,5

مخفض الضغط - النايتروجين

للتوصيل او الربط بخزان النايتروجين

الربط حسب DIN او BS

مخفض الضغط ضروري جدا لعمل تجهيزة اختبار الانابيب موديل **SP 221-T**

لانه من غير المسموح ربط جهاز اختبار الانابيب مباشرة مع قناني الخزن

الضغط الداخل **200 بار كحد اعلى**

الضغط الناتج **0 - 50 بار**